

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю
Руководитель ИЛ

В.Е. Музычук

«12» 10 2016г.


Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)

№ 636 от 19.10.2016 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1.1 Основание для проведения работ | Решение № 796 от 04.10.2016 г. |
| 1.2 Сведения об объекте испытаний | Нож нескладной модели «Страж» Изготовлен ООО производственное предприятие «Кизляр» по ТУ 7181-003-40779401-2013. |
| 1.3 Дата получения объекта | 19.10.2016 г. |
| 1.4 Заказчик | ООО ИП «Кизляр» (Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 97А). |
| 1.5 Результаты идентификации объекта | Клинок стальной однолезвийный с насечкой на обухе. Рукоять и ее детали из дерева (синтетических и полимерных материалов). Предусмотрены варианты художественного оформления изделий. По предварительной оценке данное изделие является разделочным ножом , не относящимся к оружию. |

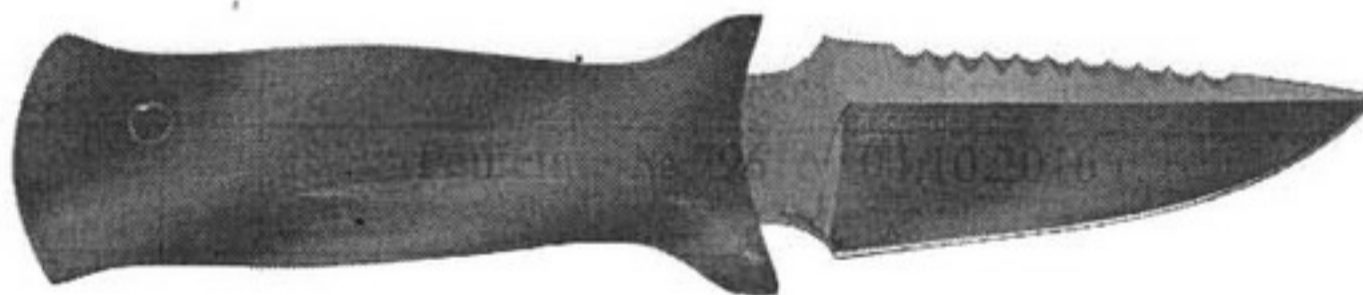

| | |
|---|---|
| 1.6 Нормативные и иные документы для проведения испытаний | «Типовая методика сертификационных испытаний холодного и метательного оружия и конструктивно сходных с ним изделий» (РД ИЛ-06). |
| 1.7 Дата проведения испытаний | 19.10.2016 г. |

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1,**3. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

| Наименование характеристик | Требования ГОСТ Р 51644-2000 | Требования ТУ | Результаты испытаний |
|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Общая длина, мм | Не регламентируется | 260,0-310,0 | 198,0 |
| Длина клинка, мм | До 90,0 (п.5.1) | 86,0-89,0 | 88,0 |
| Длина рукояти, мм | Не регламентируется | 100,0-120,0 | 110,0 |
| Толщина обуха, мм | Не регламентируется | 2,6-5,8 | 3,6 |
| Ширина клинка, мм | Не регламентируется | 30,0-40,0 | 35,0 |

Испытатель

подпись

Б.З. Сагдиев
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

Полное или воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории